




ALZADO DE VIGAS  
V1201-1202  
Esc. 1:50




ALZADO DE VIGAS  
V1205-1206  
Esc. 1:50




V1201-1202-1204-1205  
CORTE 1-1  
Esc. 1:10




ALZADO DE VIGA  
V1251  
Esc. 1:50




V1201-1202-1204-1205  
CORTE 1-1  
Esc. 1:10




ALZADO DE VIGAS  
V1252-V1253-V1254  
Esc. 1:50





ALZADO DE VIGA  
V1203  
Esc. 1:50



ALZADO DE VIGA  
V1204  
Esc. 1:50




V1203-1204  
CORTE 1-1  
Esc. 1:10



ALZADO GENERAL  
Esc. 1:500

REFERENCIAS:

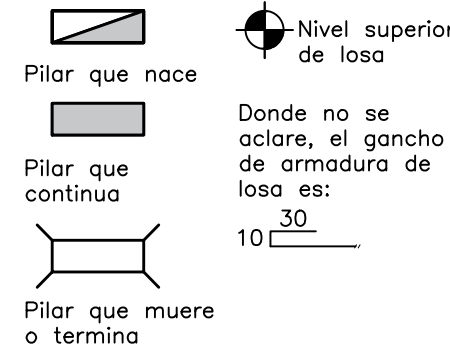

NOTAS:

HORMIGÓN:

Para la estructura se utilizará un C25 de resistencia cilíndrica característica a la compresión  $f_{ck}=25$  N/mm<sup>2</sup> a los 28 días de edad en probetas cilíndricas normalizadas (según norma UNIT 972).  
El CP será de endurecimiento normal.  
Cantidad mínima de CP por metro cúbico de hormigón: 280 kg.  
Los recubrimientos geométricos serán de 20 mm en todos los casos excepto en losas que donde serán de 15 mm.

ARMADURA

Se utilizarán barras ADN500 (según normas UNIT 843-95 y UNIT 968-95) de tensión de fluencia  $f_{yk}=500$  N/mm<sup>2</sup> y tensión de rotura  $f_{uk}=550$  N/mm<sup>2</sup> en todos los casos. De ser necesario, las armaduras simbolizadas como continuas se empalmarán 60% de longitud.  
Módulo de elasticidad  $E=210000$  N/mm<sup>2</sup>.

DIÁMETRO MÍNIMO DE MANDRIL PARA DOBLADO:

ø (mm)	ESTRIBOS/HORQUILLAS (mm)	BARRAS (mm)
6	24	72
8	32	96
10	40	120
12	48	144
16	64	192
20	N/C	240
25	N/C	300
32	N/C	448

Cotas en metros y medidas en centímetros, a menos que se especifique otra particularmente.